


流入水、放流水の水質経年変化(1988～2022年度)

宋道湖西部浄化センター

水質データ経年変化

(注) 流入水は時間的な水質変動が激しいため、参考水質として見て下さい。

COD (化学的酸素要求量)

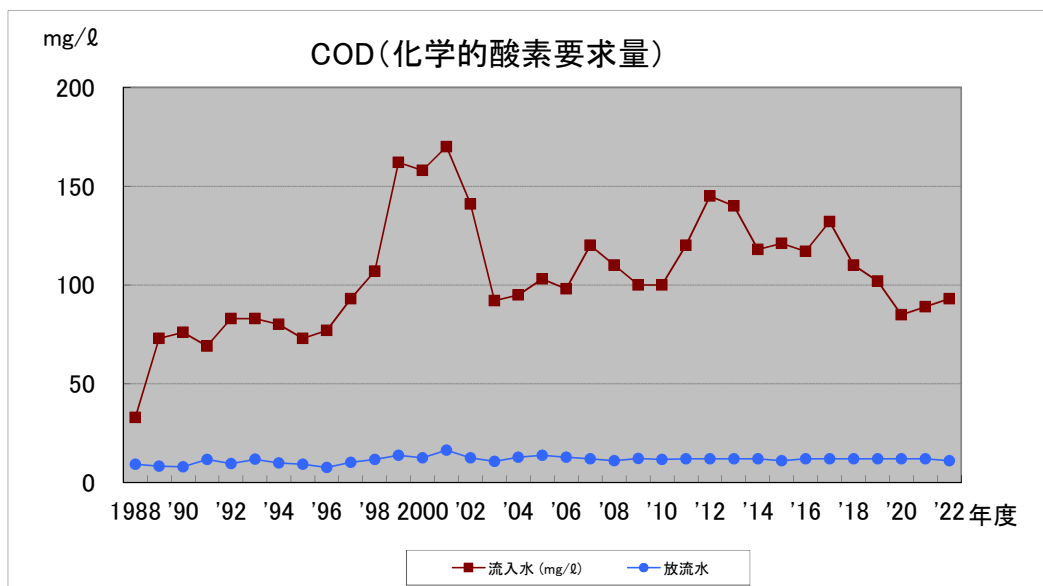

※放流水の法定基準: 120mg/l

COD (化学的酸素要求量)

	流入水	放流水
	(mg/l)	
1988	33	9.3
'89	73	8.3
'90	76	8.0
'91	69	11.7
'92	83	9.6
'93	83	11.8
'94	80	9.9
'95	73	9.3
'96	77	7.6
'97	93	10.3
'98	107	11.7
'99	162	13.9
2000	158	12.6
'01	170	16.4
'02	141	12.6
'03	92	10.8
'04	95	12.9
'05	103	13.8
'06	98	12.9
'07	120	12.0
'08	110	11.0
'09	100	12.2
'10	100	11.7
'11	120	12.0
'12	145	12.0
'13	140	12.0
'14	118	12.0
'15	121	11.0
'16	117	12.0
'17	132	12.0
'18	110	12.0
'19	102	12.0
'20	85	12.0
'21	89	12.0
'22	93	11.0