


流入水、放流水の水質経年変化(1981~2022年度)

宋道湖東部浄化センター

水質データ経年変化

(注) 流入水は時間的な水質変動が激しいため、参考水質として見て下さい。

BOD (生物化学的酸素要求量)

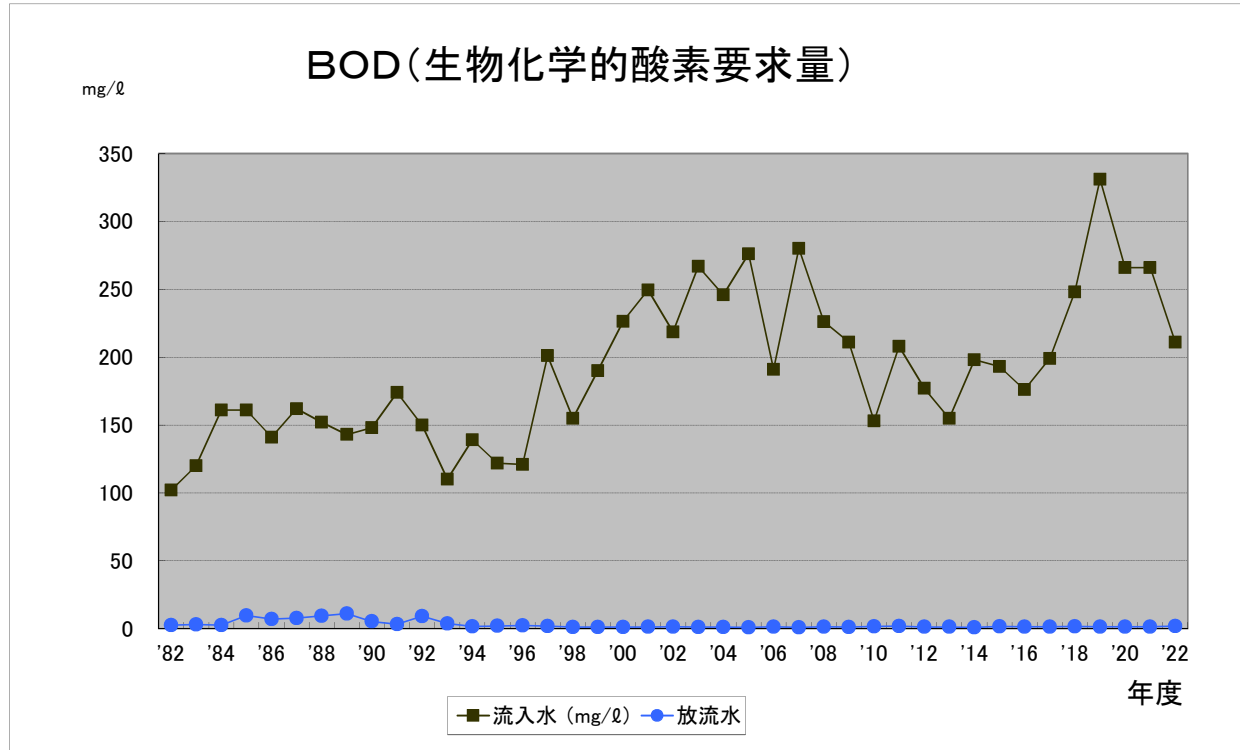

※放流水の法定基準: 10mg/l

BOD (生物化学的酸素要求量)

	流入水	放流水
	(mg/l)	
1981	62	3.5
'82	102	2.7
'83	120	3.0
'84	161	2.6
'85	161	9.7
'86	141	7.1
'87	162	7.7
'88	152	9.5
'89	143	11.0
'90	148	5.3
'91	174	3.4
'92	150	9.1
'93	110	3.7
'94	139	1.6
'95	122	2.0
'96	121	2.3
'97	201	1.8
'98	155	1.2
'99	190	1.2
'00	226	1.1
'01	249	1.3
'02	219	1.4
'03	267	1.1
'04	246	1.2
'05	276	1.0
'06	191	1.4
'07	280	1.0
'08	226	1.4
'09	211	1.1
'10	153	1.6
'11	208	1.8
'12	177	1.3
'13	155	1.3
'14	198	1.0
'15	193	1.6
'16	176	1.4
'17	199	1.5
'18	248	1.7
'19	331	1.5
'20	266	1.5
'21	266	1.5
'22	211	1.8