

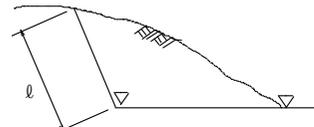
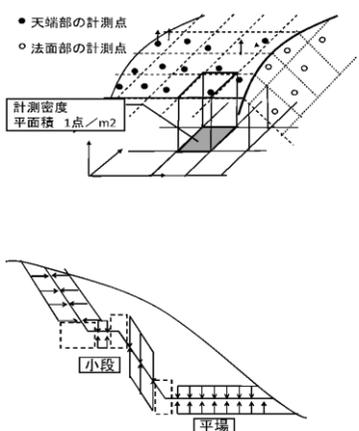
出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
1 共通編	2 土工	3. 河川土工・海岸土工・ 開排水路・治山土工・ 砂防土工・用排水路土工・	2	1	掘削工	基準高▽	●±50		
						法長ℓ	ℓ<5m	△-200	
							ℓ≥5m	△法長-4%	
				2	掘削工 (面管理の場合)	平均値	個々の計測値		
						平場	標高較差	±50	±150
						法面 (小段含む)	水平又は標高較差	±70	±160
			3	掘削工 (水中部) (面管理の場合)	平均値	個々の計測値			
					平場	標高較差	±50	±300	
					法面 (小段含む)	水平又は標高較差	±70	±300	

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 基準高は掘削部の両端で測定。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の見点毎。基準高は掘削部の両端で測定。</p>		1-2-3-2
<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差又は水平較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、又はは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		1-2-3-2
<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、そのほか本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±100mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面の全面とし、すべての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p>		1-2-3-2


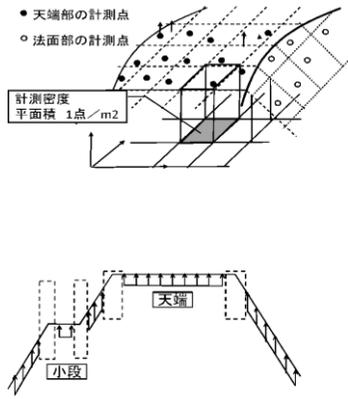
出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
1 共通編	2 土工	3 河川土工・海岸土工・砂防土工・用排水路土工・ 開排水路土工・治山土工	3	1	盛土工	基準高 ▽	● -50		
						法長 ℓ	ℓ < 5m	△ -100	
							ℓ ≥ 5m	△ 法長 - 2%	
						幅 w ₁ , w ₂	● -100		
			2	盛土工 (面管理の場合)	平均值	個々の計測値			
			天端	標高較差	-50	-150			
			法面 4割<勾配	標高較差	-50	-170			
			法面 4割≥勾配 (小段含む)	標高較差	-60	-170			

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) に つき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のもの は 1 施工箇所につき 2ヶ所。 基準高は各法肩で測定。 ただし、「3 次元計測を用いた出来形管理要領 (案)」の規定により測点による管理を行う場合 は、設計図書の測点毎。基準高は各法肩で測 定。</p>		1-2-3-3
<p>1. 3 次元データによる出来形管理において「3 次元計測技術を用いた出来形管理要領 (案)」に 基づき出来形管理を面管理で実施する場合、そ の他本基準に規定する計測精度・計測密度を満 たす計測方法により出来形管理を実施する場合 に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として ±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は天端面と法面 (小段を含む) の全面 とし、全ての点で設計面との標高較差を算出す る。計測密度は 1 点/m² (平面投影面積当たり) 以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在 する計測点は、標高較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とする ことを基本とする。規格値が変わる場合は、評 価区間を分割するか、又は規格値の条件の最も 厳しい値を採用する。</p>		1-2-3-3



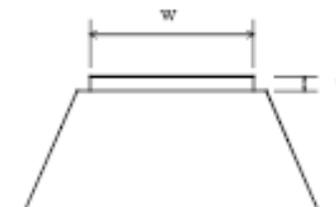
出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
1 共通編	2 土工	3 河川土工・海岸土工・水路土工・開排水路土工・治山土工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高▽	●-50
						厚 さ t	●-50
						控 え 長 さ	設計値以上
1 共通編	2 土工	3 河川土工・海岸土工・水路土工・開排水路土工・治山土工	5		法面整形工 (盛土部)	厚 さ t	●※-30
1 共通編	2 土工	3 河川土工・海岸土工・水路土工・開排水路土工・治山土工	6		堤防天端工	厚さ t	t < 15cm ●-25
							t ≥ 15cm ●-50
						幅 w	△-100

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) に つき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のもの は 1 施工箇所につき 2ヶ所。</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)」に基づき出来形管理を実施する場 合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満 たす計測方法により出来形管理を実施するこ とができる。</p>		1-2-3-4
<p>施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) に つき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のもの は 1 施工箇所につき 2ヶ所、法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)」に基づき出来形管理を実施する場 合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満 たす計測方法により出来形管理を実施するこ とができる。</p>		1-2-3-5
<p>幅は、施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50 m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下 のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 厚さは、施工延長 200mにつき 1ヶ所、200m以 下は 2ヶ所、中央で測定。</p>		1-2-3-6


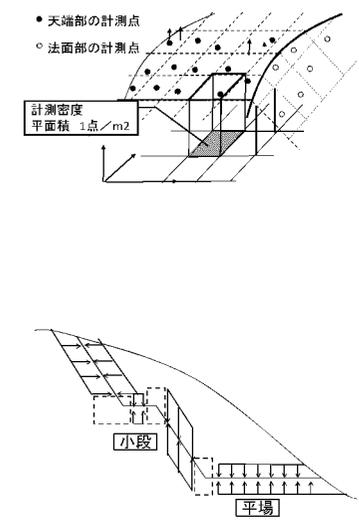
出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
1 共通編	2 土工	4 道路土工	2	1	掘削工	基準高▽	●±50	
						法長ℓ	ℓ<5m	△-200
							ℓ≥5m	△法長-4%
						幅 w	△-100	
				2	掘削工 (面管理の場合)		平均值	個々の計測値
			平場			標高較差	±50	±150
			法面 (小段含む)			水平又は標高較差	±70	±160
			法面 (軟岩Ⅰ) (小段含む)			水平又は標高較差	±70	±330

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の見本。基準高は道路中心線及び端部で測定</p>		1-2-4-2
<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差又は水平較差を算出する。計測密度は 1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、又は規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		1-2-4-2


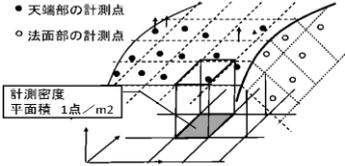

出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
1 共通編	2 土工	4 道路土工	3 4	1	路体盛土工 路床盛土工	基準高 ▽	●±50	
						法長 l	$l < 5m$	△-100
							$l \geq 5m$	△法長-2%
						幅 w_1, w_2		△-100
			2	路体盛土工 (面管理の場合)	天端	標高較差	±50	±150
					法面 (小段含む)	標高較差	±80	±190
							平均值	個々の計測値

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の見点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。</p>		<p>1-2-4-3 1-2-4-4</p>
<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は天端面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、又は規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>	 	<p>1-2-4-3 1-2-4-4</p>


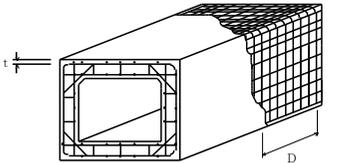
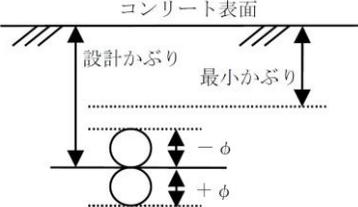
出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
1 共通編	2 土工	4 道路土工	5		法面整形工 (盛土部)	厚 さ t	●※-30
1 共通編	3 無筋、鉄筋 コンクリート	7 鉄筋土	4		組立て	平均間隔 d	±φ
						かぶり t	設計かぶり ±φかつ 最小かぶり 以上

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。</p> 		1-2-4-5
$d = \frac{D}{n-1}$ <p>D：n 本間の延長 n：10 本程度とする φ：鉄筋径</p> <p>工事の規模に応じて、1 リフト、1 ロット当たりに対して各面で一ヶ所以上測定する。最小かぶりは、コンクリート標準示方書（〔設計編：標準〕7 編 2 章 2.1）参照。ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については、道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編 5.2）による。</p> <p>注 1) 重要構造物かつ主鉄筋について適用する。</p> <p>注 2) 橋梁コンクリート床版桁（PC 橋含む）の鉄筋については、第 3 編 3-2-18-2 床版工を適用する。</p> <p>注 3) 非破壊試験の対象工事と明示された新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工及び重要構造物である内空断面積 25 m²以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外）の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（案）」も併せて適用する。</p>	  <p>※かぶりとは、鉄筋の最外縁からコンクリート表面までの距離をいう</p>	1-3-7-4